

Jornada Técnica documentación R.I.T.E.

- Introducción
- Documentación necesaria
- Modelos C0006 y C0009a
- Ejemplos de aplicación
- Aclaración de dudas



07 de noviembre de 2023



Introducción (I)

- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (R.I.T.E., versión consolidada 2021)

<https://energia.gob.es/Eficiencia/RITE/Paginas/InstalacionesTermicas.aspx>

- El RITE establece las condiciones que deben cumplir las instalaciones destinadas a atender la demanda de bienestar térmico e higiene a través de equipos y sistemas de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria, para conseguir un uso racional de la energía
- El RITE establece diversas **exigencias en eficiencia energética**, como por ejemplo:
 - ✓ Rendimientos energéticos en los equipos de generación de calor y frío, así como los destinados al movimiento y transporte de fluidos.
 - ✓ Condiciones de aislamiento en los equipos y conducciones de los fluidos térmicos.



Introducción (II)

- ✓ Condiciones de regulación y control para mantener las condiciones de diseño previstas en los locales climatizados.
- ✓ Utilización de energías renovables disponibles, en especial energía solar y biomasa.
- ✓ Incorporación de subsistemas de recuperación de energía y aprovechamiento de energías residuales.
- ✓ Sistemas obligatorios de contabilización de consumos en el caso de instalaciones colectivas.
- ✓ Desaparición gradual de combustibles sólidos más contaminantes.
- ✓ Desaparición gradual de equipos generadores menos eficientes.

Documentación necesaria (I)

Tabla 1. DOCUMENTACIÓN NECESARIA EN INSTALACIONES TERMICAS EN EDIFICIOS.
Instalaciones fijas de climatización (calefacción, refrigeración y ventilación) y agua caliente sanitaria

En función de la Potencia térmica nominal (1) de la instalación	Puesta en servicio de la instalación		Comunicación de Baja de la instalación
	Comunicación de nueva instalación	Comunicación de reforma de instalación existente (2)	
5 kW ≤ Potencia ≤ 70 kW	S / M / C / J	S / M / C / J	S / T
Potencia > 70 kW	S / P / C / D / I / J	S / P / C / D / I / J	
<p>(1) Ya se trate de una nueva instalación o de la reforma de una existente, cuando en un mismo edificio existan múltiples generadores de calor o frío, o de ambos tipos, la potencia térmica nominal de la instalación, se obtendrá del valor máximo de la suma de las potencias térmicas nominales de los generadores de calor o de los generadores de frío necesarios para cubrir el servicio, sin considerar en esta suma la instalación solar térmica.</p> <p>En el caso de las instalaciones solares térmicas la documentación de diseño requerida será la que corresponda a la potencia térmica nominal en generación de calor o frío del equipo de energía de apoyo. En el caso de que no exista este equipo de energía de apoyo o cuando se trate de una reforma de la instalación térmica que únicamente incorpore energía solar, la potencia, a estos efectos, se determinará multiplicando la superficie de apertura de campo de los captadores solares instalados por 0,7 kW/m².</p> <p>(2) Se entenderá por reforma de una instalación térmica, todo cambio que se efectúe en ella y que suponga una modificación del proyecto o memoria técnica con el que fue ejecutada y registrada. Toda reforma requerirá la realización previa de un proyecto o memoria técnica sobre el alcance de la misma, en la que se justifique el cumplimiento de las exigencias del RITE y la normativa vigente que le afecte en la parte reformada. En tal sentido, se consideran reformas las que estén comprendidas en alguno de los siguientes casos:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) La incorporación de nuevos subsistemas de climatización o de producción de agua caliente sanitaria o la modificación de los existentes. b) La sustitución de un generador de calor o frío por otro de diferentes características c) La ampliación del número de equipos generadores de calor o frío. d) El cambio del tipo de energía utilizada o la incorporación de energías renovables. e) El cambio de uso previsto del edificio. <p>También se considerará reforma, a efectos de aplicación del RITE, la sustitución o reposición de un generador de calor o frío por otro de similares características, aunque ello no suponga una modificación del proyecto o memoria técnica. En este caso cuando se trate de generadores de potencia útil nominal menor o igual que 70 kW, siempre que la variación de la potencia útil nominal del generador no supere el 25 por ciento respecto de la potencia útil nominal del generador sustituido ni la potencia útil nominal del generador instalado supere los 70 kW, no será necesaria la comunicación de reforma de instalación existente. No obstante la empresa instaladora habilitada en instalaciones térmicas que realiza dicha reforma, emitirá un certificado de instalación donde se indique la actuación realizada. Una copia del mismo se entregará al titular o usuario de la instalación, manteniendo otra en su poder para cuando le pueda ser requerido.</p> <p>Exentas de estas comunicaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Las preinstalaciones térmicas en los edificios, las instalaciones de potencia térmica nominal instalada en generación de calor o frío menor que 5 kW, las instalaciones de producción de agua caliente sanitaria por medio de calentadores instantáneos, calentadores acumuladores, termos eléctricos cuando la potencia térmica nominal de cada uno de ellos por separado o su suma sea menor o igual que 70 kW y los sistemas solares consistentes en un único elemento prefabricado. • Por otra parte, no será de aplicación el RITE a las instalaciones térmicas de procesos industriales, agrícolas o de otro tipo, en la parte que no esté destinada a atender la demanda de bienestar térmico e higiene de las personas. 			



Documentación necesaria (II)

Codificación de la documentación:

- S** **Formulario de Comunicación (modelo E0002a).**
- M** **Memoria técnica de la instalación (modelo C0006)**, suscrita por la empresa instaladora habilitada en instalaciones térmicas y por profesional habilitado en instalaciones térmicas perteneciente a la misma, o por técnico titulado competente. La Memoria técnica de la instalación podrá ser sustituida por un Proyecto técnico en los casos que se disponga del mismo.
- P** **Proyecto técnico**, suscrito por técnico titulado competente y visado por el correspondiente Colegio Oficial.
- C** **Certificado de la instalación (modelo C0009a)**, suscrito por la empresa instaladora habilitada en instalaciones térmicas y por profesional habilitado en instalaciones térmicas perteneciente a la misma. Cuando el tipo de instalación sea un conjunto de individuales, se adjuntará la relación de instalaciones individuales. Cuando el tipo de instalación disponga de un circuito frigorífico clasificado como instalación frigorífica de nivel 2, será el técnico titulado competente de la empresa instaladora quien suscriba el certificado. **(por triplicado)**
- D** **Certificado dirección de la instalación (modelo C0007)**, suscrito por técnico titulado competente y visado por el correspondiente Colegio Oficial.
- I** **Certificado de inspección inicial (modelo C0010a)**, sellado y suscrito por un Organismo de Control y por el inspector perteneciente al mismo.
- T** **Justificante que acredite la titularidad** de la instalación.
- J** **Justificante del pago de la tasa (modelo 514 apartado 1)** de autoliquidación. No requerido cuando el trámite se realice a través de Organismos de Control.

Nota: Adicionalmente las instalaciones térmicas, por sus características, pueden estar sometidas al cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones vigentes que pueden afectar a la instalación en materia de seguridad (instalaciones de protección en caso de incendio, instalaciones de aparatos a presión, instalaciones de combustibles, instalaciones eléctricas, instalaciones y aparatos que utilizan gas como combustible e instalaciones frigoríficas).

<https://www.aragon.es/-/rite-01.03.08-formularios-impresos-y-tablas>



Modelo C0006 (versión 3)

- Memoria Técnica (art. 15 R.I.T.E.)
- La **MEMORIA TÉCNICA** de la instalación térmica será suscrita por la empresa instaladora habilitada en instalaciones térmicas y por profesional habilitado en instalaciones térmicas perteneciente a la misma, o por técnico titulado competente.
- La Memoria técnica de la instalación podrá ser sustituida por un Proyecto técnico en los que casos que se disponga de él.

Modelo C0009a (versión 3)

- El **CERTIFICADO** de la instalación térmica será suscrito por la empresa instaladora habilitada en instalaciones térmicas y por profesional habilitado en instalaciones térmicas perteneciente a la misma.
- Cuando el tipo de instalación sea un conjunto de individuales, se adjuntará la relación de instalaciones individuales.
- Cuando el tipo de instalación disponga de un circuito frigorífico clasificado como instalación frigorífica de nivel 2, será el técnico titulado competente de la empresa instaladora quien suscriba el certificado.

<https://www.aragon.es/-/rite-01.03.08-formularios-impresos-y-tablas>



Ejemplos de aplicación (s/art. 2 R.I.T.E.)

- **Ejemplo 1: REFORMA INSTALACIÓN**
Sustitución de caldera atmosférica existente por nueva caldera de condensación.
- **Ejemplo 2: NUEVA INSTALACIÓN**
Instalación de CALDERA DE CONDENSACIÓN con radiadores.
- **Ejemplo 3: NUEVA INSTALACIÓN**
Instalación de AEROTERMIA con suelo radiante.

Ejemplo 1

- **Reforma de instalación existente:**

Sustitución de caldera atmosférica existente por nueva caldera de condensación.



Ejemplo 2

- **Nueva instalación:**


Instalación de CALDERA DE CONDENSACIÓN con radiadores.



Ejemplo 3

- Nueva instalación:

Instalación de AEROTERMIA con suelo radiante.

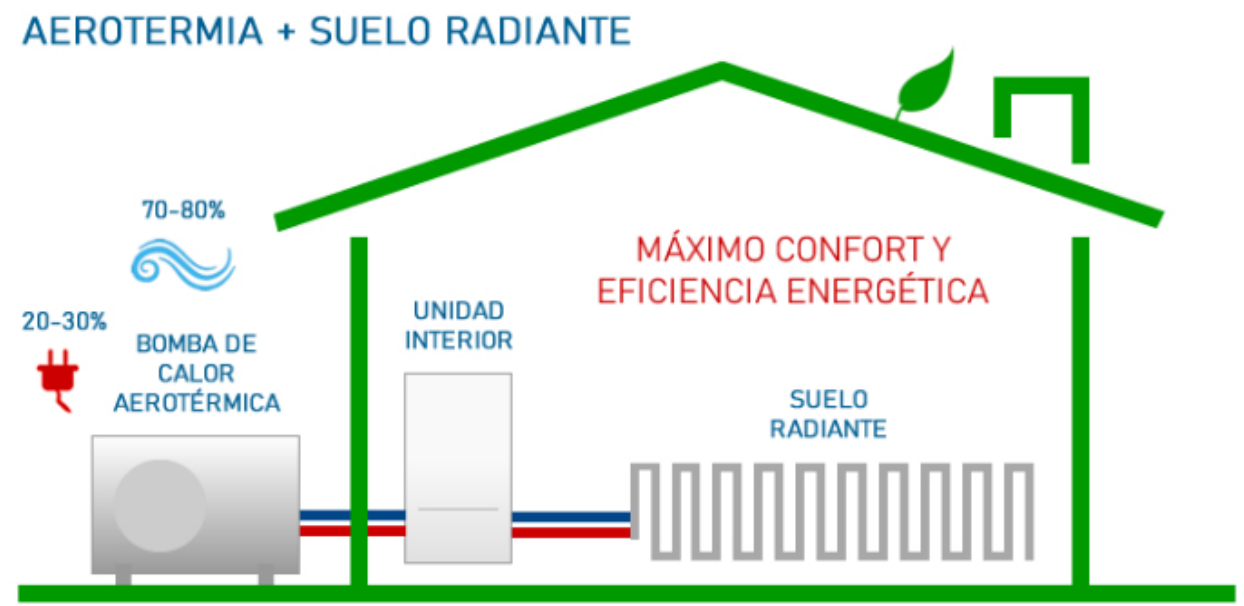

Aclaración de dudas

? ? ? ?





Francisco Javier Puértolas Gómez

